



**МЧС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА**

**Начальнику главного управления  
образования Оренбургской области  
Калине И.И.**

г. Оренбург, ул. Пролетарская, 27

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соблюдении на объекте соискателя лицензии  
требований пожарной безопасности**

« 13 » 03 2002 г.

№ 1/20

Я, Старший государственный инспектор г. Оренбурга по пожарному надзору начальник пожарной части № 33 УГПС Оренбургской области подполковник в.н. службы Сычев С.В. рассмотрел материалы по результатам исследования системы пожарной безопасности

Здания детского сада № 126 юридический адрес: г. Оренбург ул. Чкалова, 49

по заявлению соискателя в лице заведующей МДОУ Мусиновой Ольги Николаевны, т. 41-96-42

на право получения лицензии по предоставлению образовательных услуг, платных образовательных услуг.

**Установил:**

Общественное здание детского сада двухэтажное 2 степени огнестойкости по СНиП 2.01.02-85\*. С каждого этажа имеется 4 эвакуационных выхода, ширина и высота эвакуационных выходов и протяженность путей эвакуации соответствуют требованиям норм. В рабочее время в помещениях одновременно может находиться по не более 130 человек. Вентиляция естественная, отопление центральное. Электропроводка смонтирована в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок. Силовая и осветительная электросеть проверена на прочность сопротивления изоляции проводов и контура заземления. Помещения не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации и установкой оповещения людей о пожаре. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта, смонтированного в 100 м от здания. Пожарный гидрант исправен. Проезды и подъезды к зданию свободны. Персонал обучен правилам пожарной безопасности и пользования первичными средствами пожаротушения.

Условие лицензирования:

1. Смонтировать в здании автоматическую установку пожарной сигнализации и установку оповещения людей о пожаре до 01.09.2002 г.


**Вывод:** система пожарной безопасности Здания детского сада, расположенного по адресу г. Оренбург, ул. Чкалова, 49

**соответствует** требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность и заявленному виду деятельности по предоставлению образовательных услуг, платных образовательных услуг.

**Начальник части**

Исп. Болотов Е.А.  
тел. 33-31-49

Примечание: Данное заключение действительно для оформления документов в течение 6 месяцев

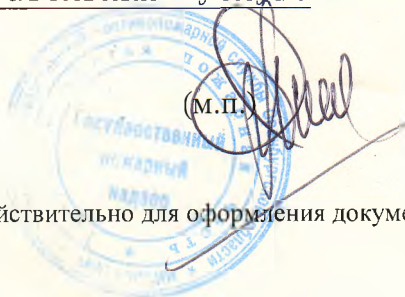

**С.В. Сычев**